
2022년 계약분야 청렴도조사 용역계약

2022. 10.



제 출 문

김해시도시개발공사 사장 귀하

본 보고서를 (주)더통계연구소에서 수행한
「2022년 계약분야 청렴도조사 용역계약」의
최종성과품으로 제출합니다.

2022년 10월

(주)더통계연구소

차 례

제1장 조사결과 요약	1
I 외부청렴도	3
II 외부청렴도 항목별 분석결과	4
제2장 조사 개요	5
I 조사 목적	7
II 조사 설계 및 조사 항목	8
III 자료 분석	9
IV 외부청렴도 측정 모형	10
V 응답자 특성	11
제3장 조사결과 분석	13
I 외부청렴도	15
II 외부청렴도 측정 항목별 분석결과	18
부록 : 설문지	35
1. 설문지	37



제1장 조사결과 요약

I 외부청렴도

- 2022년 김해시도시개발공사의 외부청렴도는 10점 만점에 9.70점으로 나타났으며, 2022년 대비 0.16점 상승하였고, 2018년 이후 상승하던 흐름에서 2021년 소폭 하락 후 2022년 재반등하는 모습을 보임.
- 측정업무별로 '구매'가 평균 9.70점, 성별로는 '여성'과 '남성' 모두 평균 9.54점, 연령별로는 '30대'가 평균 9.73점으로 상대적으로 외부청렴도가 높게 나타남.



Ⅱ 외부청렴도 항목별 분석결과

- 세부항목별로 외부청렴도를 보면, '부정 청탁에 따른 업무처리(평균 9.95점)'가 1위, '품위 손상 행위'가 평균 9.94점으로 2위, '부당한 영향력 행사'가 평균 9.91점으로 3위, '권한남용(평균 9.88점)'이 4위, '업무처리를 위한 적극적 노력(평균 9.63점)'이 5위, '업무처리 기준 절차의 공개성(평균 9.58점)'이 6위, '부정부패 제거를 위한 지속적 노력(평균 9.43점)'이 7위, '공사의 전반적 청렴도 수준(평균 9.34점)'이 8위로 나타남.
- 8가지 항목 중 '부정 청탁에 따른 업무처리', '품위 손상 행위', '부당한 영향력 행사', '권한남용'은 외부청렴도 전체 평균(9.70점)보다 높게 나타남.
- 2021년 조사 대비 8가지 항목 모두 소폭 상승하였으며, 특히 '공사의 전반적 청렴도 수준'이 눈에 띄게 상승한 점을 긍정적으로 평가할 수 있음.

[외부청렴도 분석결과]

구 분		2021년 (A)	2022년 (B)	2022년 순위	변화량 (B-A)
1	업무처리 기준 절차의 공개성	9.38	9.58	6위	0.20
2	업무처리를 위한 적극적 노력	9.59	9.63	5위	0.04
3	권한남용	9.75	9.88	4위	0.13
4	부당한 영향력 행사	9.75	9.91	3위	0.16
5	부정청탁에 따른 업무처리	9.79	9.95	1위	0.16
6	품위 손상 행위	9.75	9.94	2위	0.19
7	부정부패 제거를 위한 지속적 노력	9.30	9.43	7위	0.13
8	공사의 전반적 청렴도 수준	9.04	9.34	8위	0.30
외부청렴도		9.54	9.70		0.16




제2장 조사 개요

I 조사 목적

- 김해시도시개발공사와 계약(공사, 용역, 구매) 업무를 진행한 경험이 있는 계약당사자를 대상으로 공사의 청렴수준을 객관적·과학적으로 측정
- 부패유발요인을 체계적으로 진단하여, 측정 결과 나타난 부패 취약 분야에 대한 개선 노력을 유도하고 투명성·청렴성 제고

[조사의 목적 및 기대효과 흐름도(Flow-Chart)]

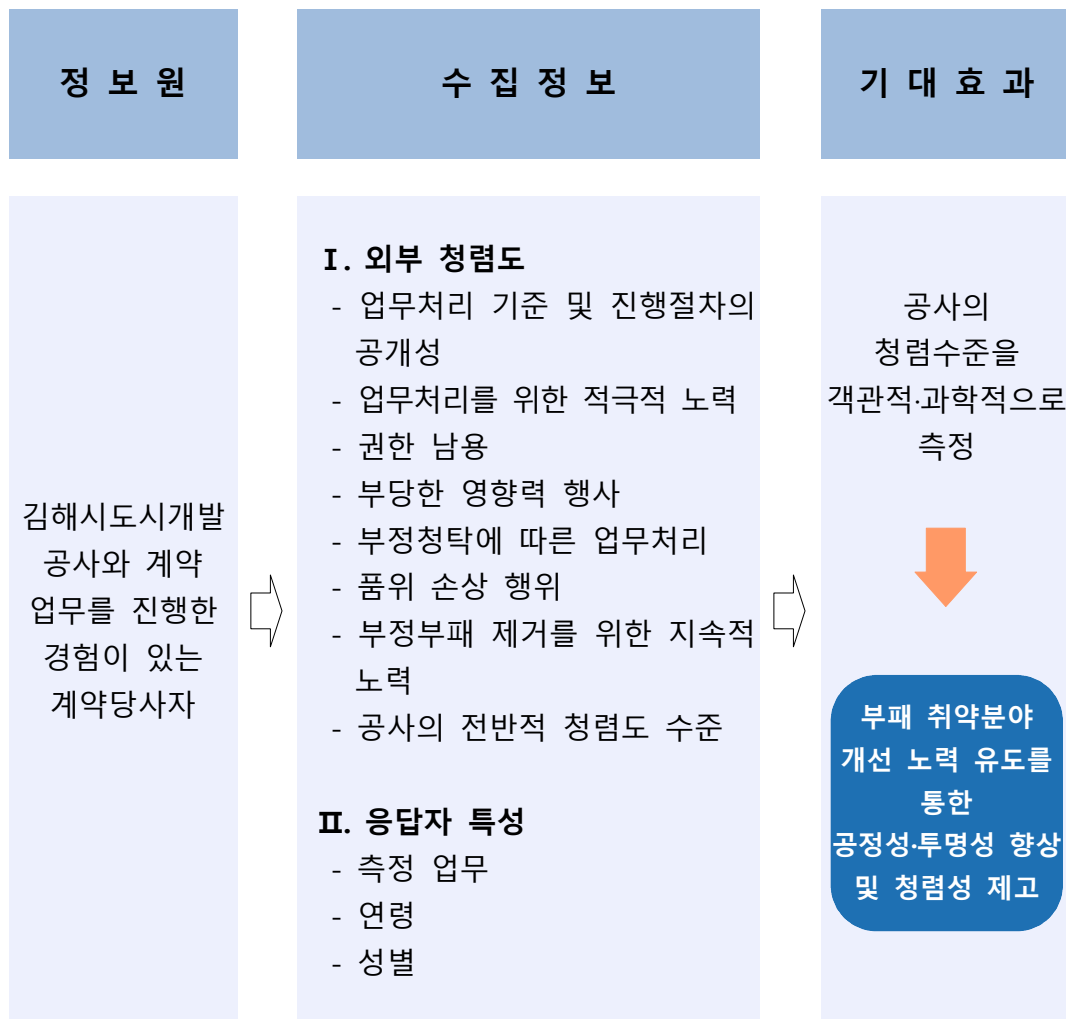

II 조사 설계 및 조사 항목

1. 조사대상

- 김해시도시개발공사와 계약 업무를 진행한 계약당사자

2. 조사규모

- 총 200개 업체
- ※ 총 316개 업체 리스트 중 중복 업체를 제외한 306개 업체를 대상으로 전수 조사를 실시한 결과, 미수신, 틀린번호 등(26개)을 제외하고 총 200개 업체(응답률 65.4%)가 설문에 응답함.

3. 조사방법

- 구조화 된 설문지를 활용한 전화면접조사

4. 표본추출방법

- 김해시도시개발공사에서 제공한 표본 전수조사

5. 조사기간

- 2022년 9월 27일(화) - 10월 11일(화) (총 9일간)

6. 조사기관

- (주) 더통계연구소

Ⅲ 자료 분석

1) 자료분석

- 수집된 자료는 에디팅, 코딩, 편칭 과정을 거쳐 최종 확인된 자료에 대해 분석
- 빈도분석을 통해 빈도 및 백분율 파악

2) 자료 해석상의 유의사항

- 제시된 백분율 값은 소수점 둘째 자리에서 반올림 된 값이 제시되기 때문에 백분율 합산 시 라운딩 에러가 나타날 수 있음.

* 라운딩 에러 : 반올림 오차. 실제 전체 합은 100%이나 소수점 반올림 과정에서 합이 100.1%나 99.9%로 나타나는 현상

IV 외부청렴도 측정 모형

1) 청렴도의 개념

- 청렴도란 고객(민원인, 소속직원, 정책고객)의 입장에서 공직자가 부패행위를 하지 않고 투명하고 책임 있게 업무를 처리한 정도를 측정한 결과에 부패사건 발생현황 및 신뢰도 저해행위 감점을 반영한 결과
- 외부청렴도란 공공기관의 대민·대기관 서비스를 경험한 민원인·공직자의 입장에서 주요 대민·대기관 업무의 청렴도를 평가한 것
- 외부청렴도 측정 문항
 - 업무처리 기준 및 진행절차의 공개성
 - 업무처리를 위한 적극적 노력
 - 권한 남용
 - 부당한 영향력 행사
 - 부정청탁에 따른 업무처리
 - 품위 손상 행위
 - 부정부패 제거를 위한 지속적 노력
 - 공사의 전반적 청렴도 수준


2) 외부청렴도 수치해석 방법

- 외부청렴도 점수는 10점 만점으로 산출되며, 10점에 가까울수록 청렴도가 높다는 의미임
- 5점 척도 형태로 되어 있는 설문문항을 10점 만점으로 환산하여 산출
 - 문항 중 권한남용, 부당한 영향력 행사, 부정청탁에 따른 업무처리, 품위 손상 행위의 경우 반대로 환산


응답 내용	척도	환산점수
전혀 그렇지 않다	1	0
그렇지 않다	2	2.5
보통이다	3	5
그렇다	4	7.5
매우 그렇다	5	10

V 응답자 특성


- 측정업무별로 살펴보면, '구매'가 114명(57.0%)으로 가장 많았으며, '공사'가 78명(39.0%), '용역'이 8명(4.0%)로 나타남.

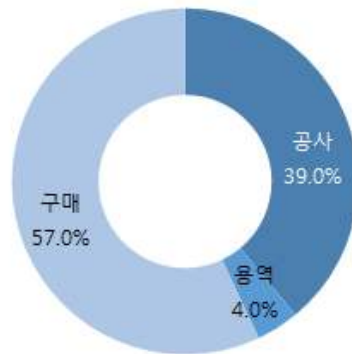

- 성별은 '남자'가 149명(74.5%), '여자'가 51명(25.5%)으로 나타남.

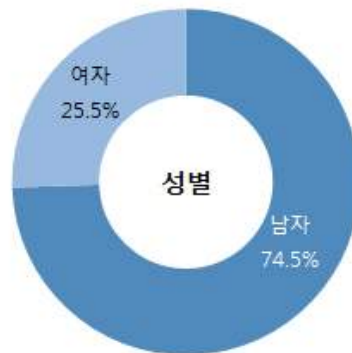

- 연령별로 '40대'가 77명(38.5%), '50대'가 58명(29.0%), '30대'가 39명(19.5%), '60대 이상'이 20명(10.0%), '20대'가 6명(3.0%) 순으로 나타남.

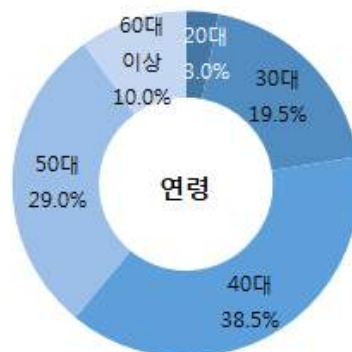

[응답자 특성]


응답 내용		사례수	비율(%)
측정업무	공사	78	39.0
	용역	8	4.0
	구매	114	57.0
성별	남자	149	74.5
	여자	51	25.5
연령	20대	6	3.0
	30대	39	19.5
	40대	77	38.5
	50대	58	29.0
	60대 이상	20	10.0
전 체		200	100.0




제3장 조사결과 분석

I 외부청렴도

- 2022년 김해시도시개발공사의 외부청렴도는 10점 만점에 9.70점으로 나타났으며, 2021년 대비 0.16점 상승함.
- 2018년 이후 상승하던 흐름에서 2021년 하락 후 2022년 반전 상승하는 모습을 보임.

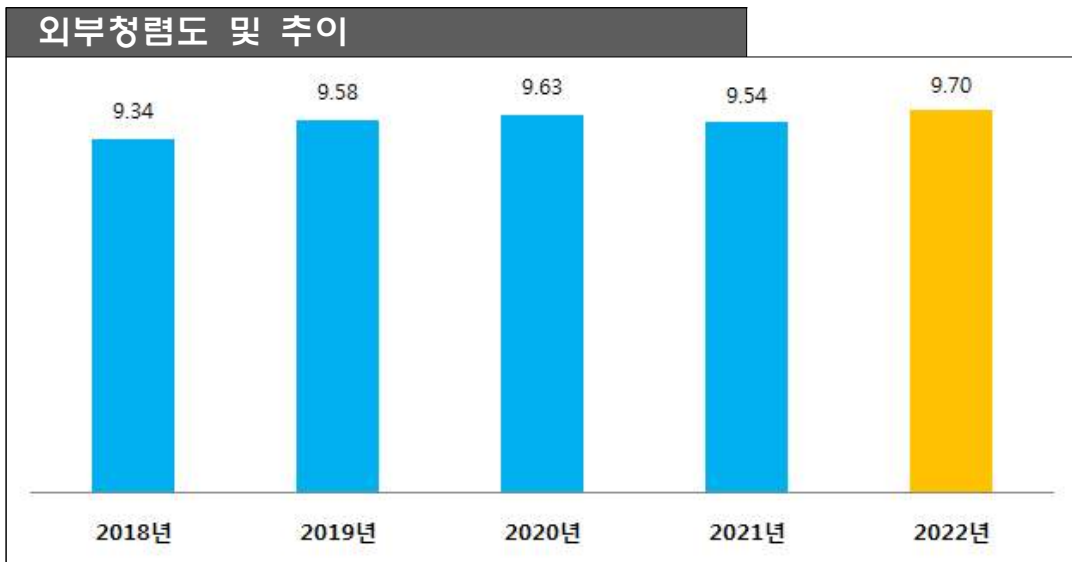


- 외부청렴도의 세부항목별 분석 결과, '부정 청탁에 따른 업무처리'가 평균 9.95점으로 1위, '품위 손상 행위'가 평균 9.94점으로 2위, '부당한 영향력 행사'가 평균 9.91점으로 3위, '권한남용'이 평균 9.88점으로 4위, '업무처리를 위한 적극적 노력(평균 9.63점)'이 5위, '업무처리 기준 절차의 공개성(평균 9.58점)'이 6위, '부정부패 제거를 위한 지속적 노력(평균 9.43점)'이 7위, '공사의 전반적 청렴도 수준(평균 9.34점)'이 8위로 나타남.
- '업무처리를 위한 적극적 노력', '업무처리 기준 절차의 공개성', '부정부패 제거를 위한 지속적 노력', '공사의 전반적 청렴도 수준'이 평균보다 낮게 나타남.

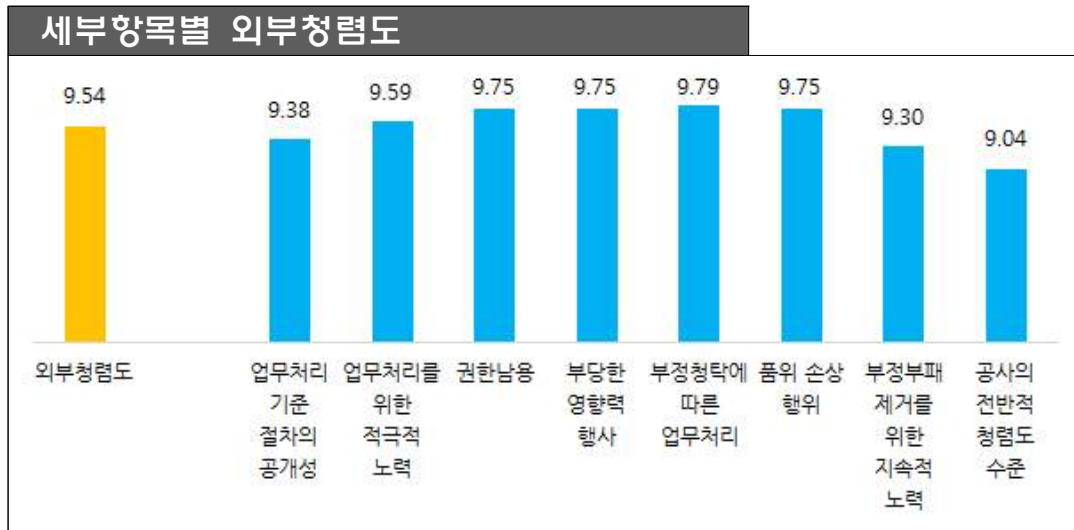

[세부항목별 외부청렴도 분석결과]

구 분		2021년 (A)	2022년 (B)	2022년 순위	변화량 (B-A)
1	업무처리 기준 절차의 공개성	9.38	9.58	6위	0.20
2	업무처리를 위한 적극적 노력	9.59	9.63	5위	0.04
3	권한남용	9.75	9.88	4위	0.13
4	부당한 영향력 행사	9.75	9.91	3위	0.16
5	부정청탁에 따른 업무처리	9.79	9.95	1위	0.16
6	품위 손상 행위	9.75	9.94	2위	0.19
7	부정부패 제거를 위한 지속적 노력	9.30	9.43	7위	0.13
8	공사의 전반적 청렴도 수준	9.04	9.34	8위	0.30
외부청렴도		9.54	9.70		0.16

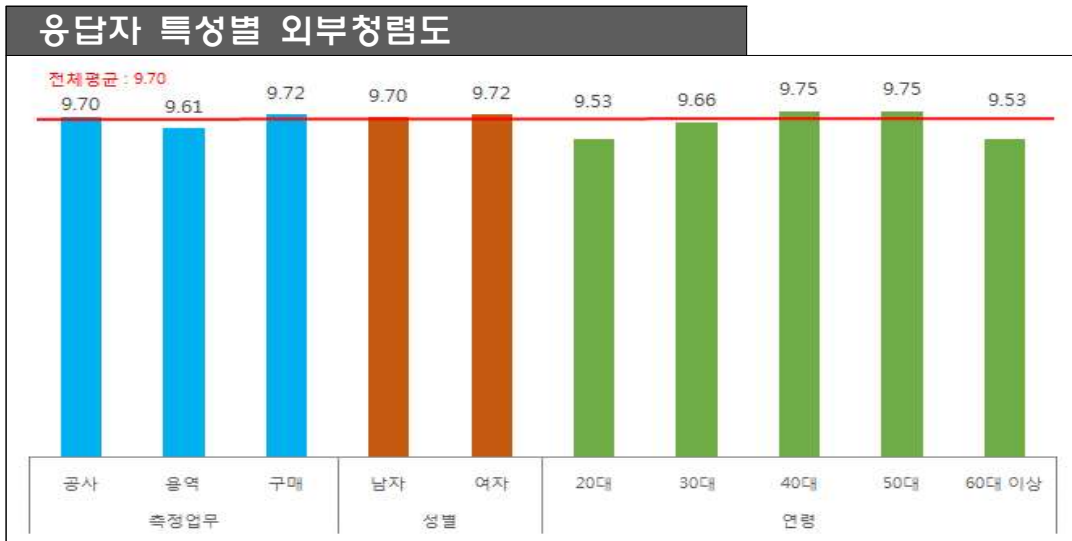

- 측정업무별로 '구매'가 평균 9.70점, '용역'이 평균 9.61점, '공사'가 평균 9.72점으로 나타나 용역 업무의 외부청렴도 점수가 상대적으로 낮게 나타남.
- 성별에 따라 '여자'가 평균 9.72점, '남자'가 평균 9.70점으로 나타남.
- 연령별로는 '40대'와 '50대'가 각각 평균 9.75점으로 높게 나타났으며, '20대'와 '60대 이상'이 각각 평균 9.53점으로 상대적으로 낮게 나타남.

[특성별 외부청렴도 분석결과]

구 분		빈도 (명)									외부 청렴도
			업무 처리 기준 절차의 공개성	업무 완수에 대한 노력	권한 남용	부당한 영향력 행사	부정 청탁에 따른 업무 처리	품위 손상 행위	부정부패 제거를 위한 지속적 노력	공사의 전반적 청렴도 수준	
측정업무	공사	78	9.65	9.62	9.94	9.90	9.94	9.94	9.46	9.13	9.70
	용역	8	10.00	9.38	10.00	9.69	10.00	10.00	9.06	8.75	9.61
	구매	114	9.50	9.65	9.82	9.93	9.96	9.93	9.43	9.52	9.72
성 별	남자	149	9.60	9.63	9.87	9.90	9.95	9.95	9.36	9.33	9.70
	여자	51	9.51	9.61	9.90	9.95	9.95	9.90	9.61	9.36	9.72
연 령	20대	6	9.17	8.75	10.00	10.00	10.00	10.00	9.58	8.75	9.53
	30대	39	9.68	9.49	9.87	9.87	9.87	9.87	9.42	9.17	9.66
	40대	77	9.71	9.84	9.84	9.90	9.94	9.90	9.48	9.42	9.75
	50대	58	9.57	9.70	9.91	9.96	10.00	10.00	9.48	9.40	9.75
	60대 이상	20	9.00	9.13	9.88	9.88	10.00	10.00	9.00	9.38	9.53
전 체		200	9.58	9.63	9.88	9.91	9.95	9.94	9.43	9.34	9.70


Ⅱ 외부청렴도 측정 항목별 분석결과

1. 업무처리 기준 절차의 공개성

Q

김해시도시개발공사와의 계약업무처리 시 업무기준이나 업무처리 진행 절차에 대한 정보가 충분히 공개되어 있었다고 생각하십니까?


- 업무처리 기준이나 진행절차에 대한 정보가 충분히 공개되어 있었다고 생각하는지 살펴보면, 긍정 응답(매우 그렇다 + 그렇다) 비율이 97.0%, 부정 응답(전혀 그렇지 않다 + 그렇지 않다) 비율이 0.5%로 나타남.
- 업무처리 기준 절차의 공개성은 10점 만점에 평균 9.58점으로 나타남.

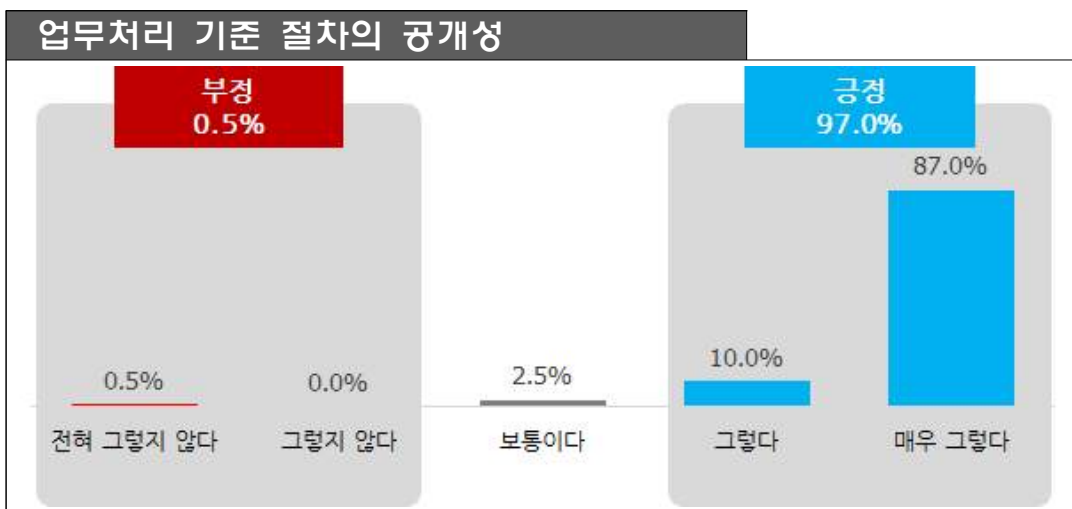

[업무처리 기준 절차의 공개성]

구 분	업무처리 기준 절차의 공개성					점수
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
전 체	0.5%	0.0%	2.5%	10.0%	87.0%	9.58
	0.5%		2.5%	97.0%		

- 측정업무별로 '용역'(평균 10.00점), 성별로는 '남자'(평균 9.60점), 연령별로는 '40대'(평균 9.71점)가 상대적으로 높게 나타남.

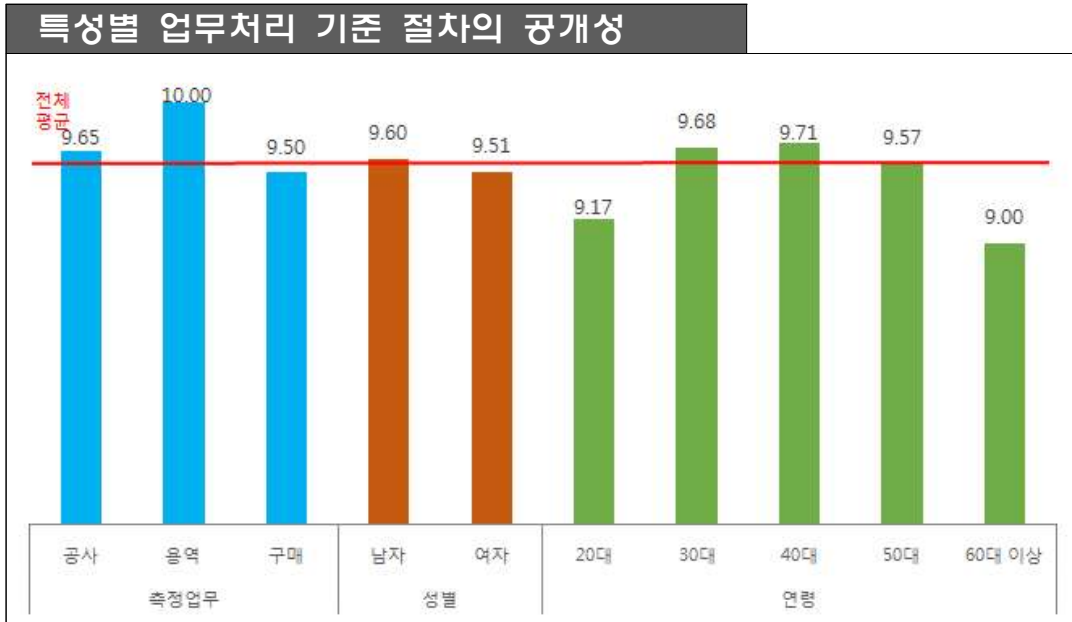

[특성별 업무처리 기준 절차의 공개성 분석결과]


구 분		빈도 (명)	업무처리 기준 절차의 공개성					부정 ①+②	보통 ③	긍정 ④+⑤	점수
			전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다				
			①	②	③	④	⑤				
측정 업무	공사	78	1.3%	0.0%	9.0%	0.0%	89.7%	1.3%	9.0%	89.7%	9.65
	용역	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	10.00
	구매	114	0.0%	0.0%	4.4%	11.4%	84.2%	0.0%	4.4%	95.6%	9.50
성 별	남자	149	0.7%	0.0%	2.0%	9.4%	87.9%	0.7%	2.0%	97.3%	9.60
	여자	51	0.0%	0.0%	3.9%	11.8%	84.3%	0.0%	3.9%	96.1%	9.51
연 령	20대	6	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%	9.17
	30대	39	0.0%	0.0%	0.0%	12.8%	87.2%	0.0%	0.0%	100.0%	9.68
	40대	77	0.0%	0.0%	2.6%	6.5%	90.9%	0.0%	2.6%	97.4%	9.71
	50대	58	0.0%	0.0%	3.4%	10.3%	86.2%	0.0%	3.4%	96.6%	9.57
	60대 이상	20	5.0%	0.0%	5.0%	10.0%	80.0%	5.0%	5.0%	90.0%	9.00
전 체		200	0.5%	0.0%	2.5%	10.0%	87.0%	0.5%	2.5%	97.0%	9.58

2. 업무처리를 위한 적극적 노력

Q

계약업무 담당자가 기한을 지키고, 설명을 충분히 하는 등 업무를 적극적으로 처리하기 위해 노력한다고 생각하십니까?


- 담당자가 업무를 적극적으로 처리하기 위해 노력한다고 생각하는지 살펴보면, 긍정 응답(매우 그렇다 + 그렇다) 비율이 98.5%, 부정 응답(전혀 그렇지 않다 + 그렇지 않다) 비율이 0.5%로 나타남.
- 업무처리를 위한 적극적 노력은 10점 만점에 평균 9.63점으로 나타남.

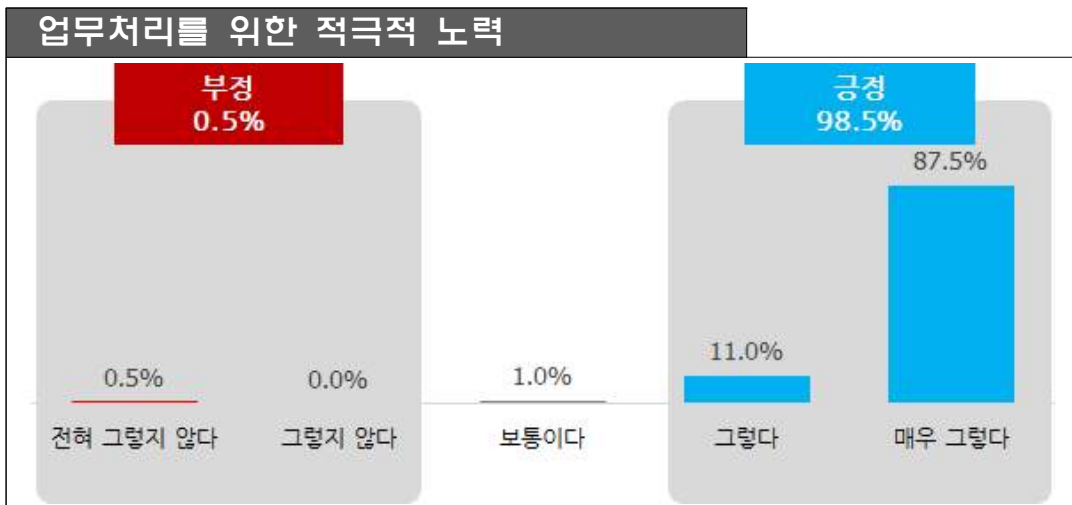

[업무처리를 위한 적극적 노력 분석결과]

구 분	업무처리를 위한 적극적 노력					점수
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
전 체	0.5%	0.0%	1.0%	11.0%	87.5%	9.63
	0.5%		1.0%	98.5%		

- 측정업무별로 '구매'(평균 9.62점), 성별로는 '남자'(평균 9.63점), 연령별로는 '40대'(평균 9.84점)가 상대적으로 높게 나타남.

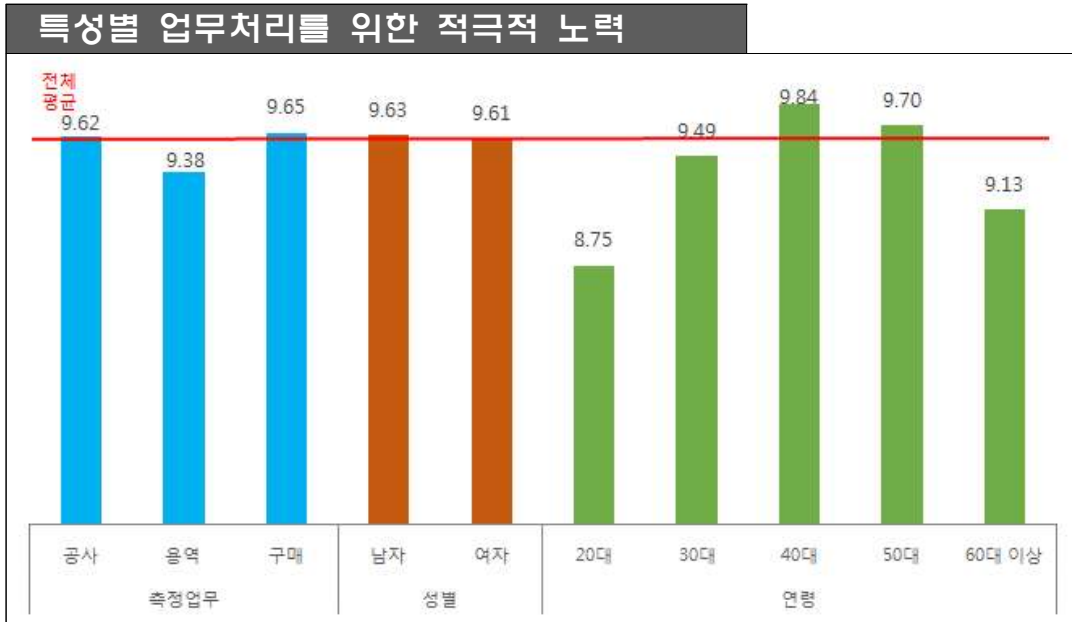

[특성별 업무처리를 위한 적극적 노력 분석결과]


구 분		빈도 (명)	업무처리를 위한 적극적 노력					부정 ①+②	보통 ③	긍정 ④+⑤	점수
			전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다				
			①	②	③	④	⑤				
측정 업무	공사	78	1.3%	0.0%	0.0%	10.3%	88.5%	1.3%	0.0%	98.8%	9.62
	용역	8	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%	12.5%	87.5%	9.38
	구매	114	0.0%	0.0%	0.9%	12.3%	86.8%	0.0%	0.9%	99.1%	9.65
성 별	남자	149	0.7%	0.0%	1.3%	9.4%	88.6%	0.7%	1.3%	98.0%	9.63
	여자	51	0.0%	0.0%	0.0%	15.7%	84.3%	0.0%	0.0%	100.0%	9.61
연 령	20대	6	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8.75
	30대	39	0.0%	0.0%	2.6%	15.4%	82.1%	0.0%	2.6%	97.4%	9.49
	40대	77	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	93.5%	0.0%	0.0%	100.0%	9.84
	50대	58	0.0%	0.0%	1.7%	8.6%	89.7%	0.0%	1.7%	98.3%	9.70
	60대 이상	20	5.0%	0.0%	0.0%	15.0%	80.0%	5.0%	0.0%	95.0%	9.13
전 체		200	0.5%	0.0%	1.0%	11.0%	87.5%	0.5%	1.0%	98.5%	9.63

3. 권한남용

Q

김해시도시개발공사의 계약업무담당자가 업무를 처리하면서 권한 밖의 행위를 하는 경우가 있다고 생각하십니까?

- 담당자가 업무를 처리하면서 권한 밖의 행위를 하는 경우가 있는지 살펴보면, 긍정 응답(매우 그렇지 않다 + 그렇지 않다) 비율이 100.0%, 부정 응답(매우 그렇다 + 그렇다) 비율이 0.0%로 나타나 모든 응답자가 김해시도시개발공사의 담당자의 권한남용행위는 없다고 평가한 것으로 확인됨.
- 권한남용은 10점 만점에 평균 9.88점으로 나타남.

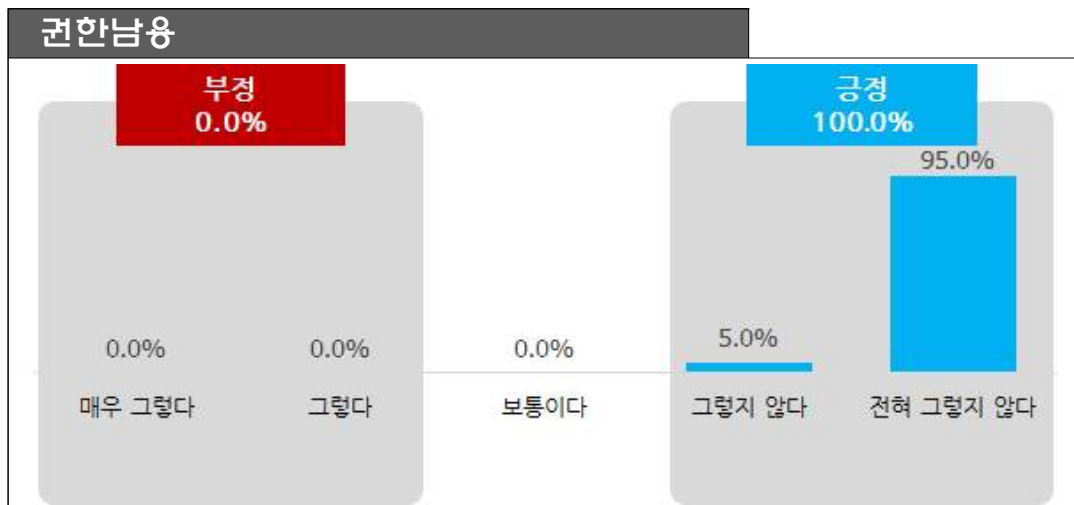

[권한남용 분석결과]


구 분	권한남용					점수
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
전 체	95.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.88
	100.0%		0.0%	0.0%		

4. 부당한 영향력 행사

Q

김해시도시개발공사 계약업무담당자가 업무처리 관계자에게 부당한 요구를 하거나 영향력을 행사하는 경우가 있다고 생각하십니까?

- 담당자가 업무처리 관계자에게 부당한 요구를 하거나 영향력을 행사하는 경우가 있다고 생각하는지 살펴보면, 긍정 응답(전혀 그렇지 않다 + 그렇지 않다) 비율이 100.0%, 부정 응답(매우 그렇다 + 그렇다) 비율이 0.0%로 나타나, 부정 응답이 전혀 없다는 점에서 담당자의 부패행위가 없었던 것으로 확인됨.
- 부당한 영향력 행사는 10점 만점에 평균 9.91점으로 나타남.

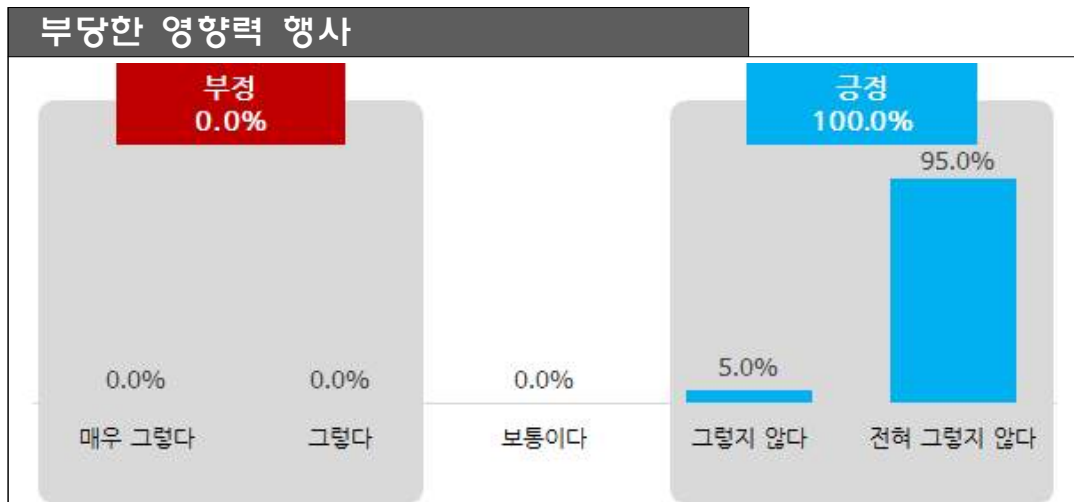

[부당한 영향력 행사 분석결과]


구 분	부당한 영향력 행사					점수
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
전 체	96.5%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	9.91
	100.0%		0.0%	0.0%		

5. 부정청탁에 따른 업무처리

Q

계약업무처리 담당자는 업무관련 당사자 또는 제3자를 통한 청탁을 받아 부당하게 업무를 처리하는 경우가 있다고 생각하십니까?

- 담당자는 업무 관련 당사자 또는 제3자를 통한 청탁을 받아 부당하게 업무를 처리하는 경우가 있다고 생각하는지 조사한 결과, 긍정 응답(전혀 그렇지 않다 + 그렇지 않다) 비율이 100.0%, 부정 응답(매우 그렇다 + 그렇다) 비율이 0.0%로 나타나, 부정 응답이 전혀 없다는 점에서 담당자의 부패 행위가 없었던 것으로 확인됨.
- 부정청탁에 따른 업무처리는 10점 만점에 평균 9.95점으로 나타남.

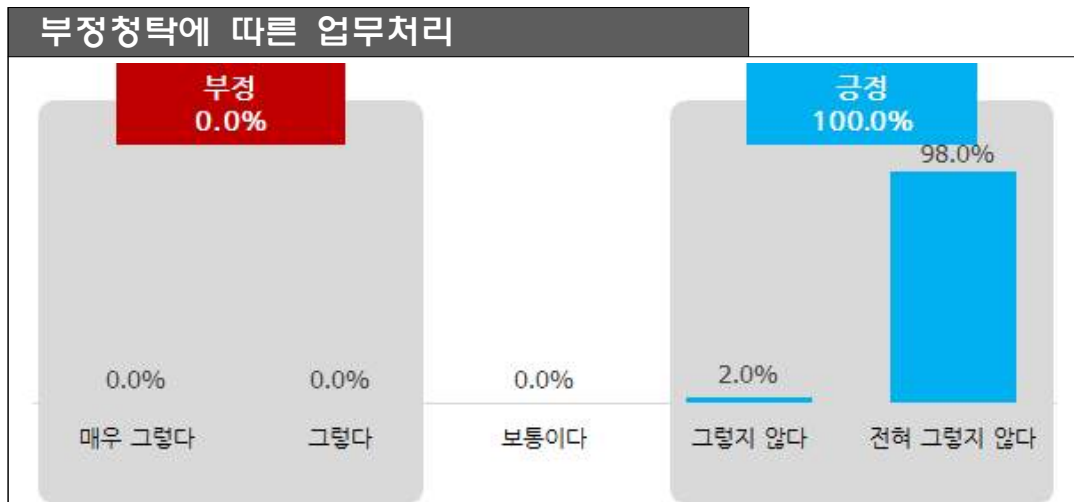

[부정청탁에 따른 업무처리 분석결과]

구 분	부정청탁에 따른 업무처리					점수
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
전 체	98.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.95
	100.0%		0.0%	0.0%		


[illegible]

6. 품위 손상 행위

Q

김해시도시개발공사 계약업무담당자가 업무처리 시 공사 직원으로서의 품위를 손상시키는 행위를 하는 경우가 있다고 생각하십니까?

- 담당자가 업무처리 시 공사 직원으로서의 품위를 손상시키는 행위를 하는 경우가 있다고 생각하는지 살펴보면, 긍정 응답(전혀 그렇지 않다 + 그렇지 않다) 비율이 100.0%, 부정 응답(매우 그렇다 + 그렇다) 비율이 0.0%로 나타나, 공사 직원의 품위 손상행위는 없던 것으로 판단할 수 있음.
- 품위 손상 행위는 10점 만점에 평균 9.94점으로 나타남.

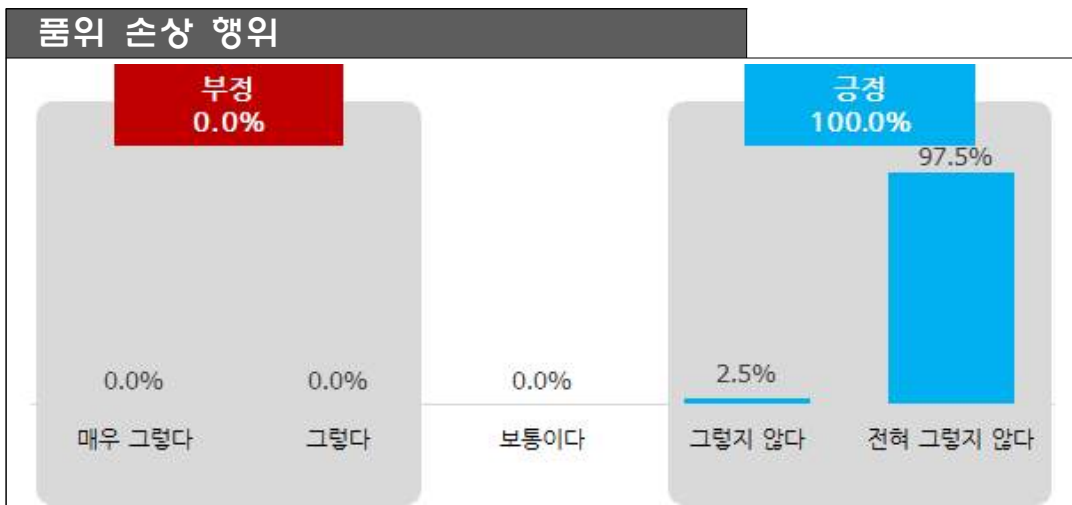

[품위 손상 행위 분석결과]


구 분	품위 손상 행위					점수
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
전 체	97.5%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	9.94
	100.0%		0.0%	0.0%		

7. 부정부패 제거를 위한 지속적 노력

Q

김해시도시개발공사는 계약업무처리 과정상의 부정부패 요소를 없애기 위해 지속적으로 노력한다고 생각하십니까?


- 김해시도시개발공사는 계약업무처리 과정상의 부정부패 요소를 없애기 위해 지속적으로 노력한다고 생각하는지 살펴보면, 긍정 응답(매우 그렇다 + 그렇다) 비율이 96.0%, 부정 응답(전혀 그렇지 않다 + 그렇지 않다) 비율이 0.5%로 나타남.
- 부정부패 제거를 위한 지속적 노력은 10점 만점에 평균 9.43점으로 나타남.

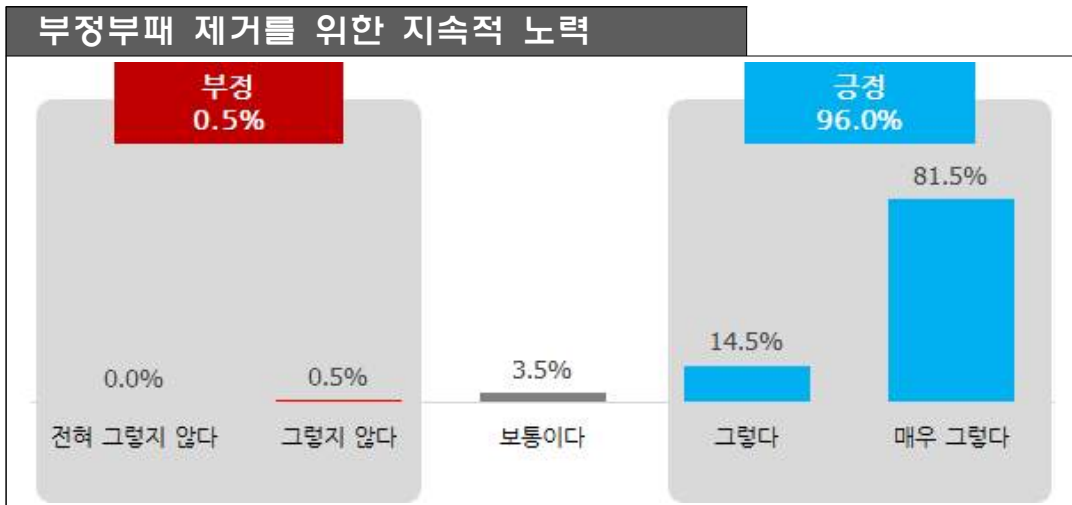

[부정부패 제거를 위한 지속적 노력 분석결과]

구 분	부정부패 제거를 위한 지속적 노력					점수
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
전 체	0.0%	0.5%	3.5%	14.5%	81.5%	9.43
	0.5%		3.5%	96.0%		

- 측정업무별로 '공사'(평균 9.46점), 성별로는 '여자'(평균 9.61점), 연령별로는 '20대'(평균 9.58점)가 상대적으로 높게 나타남.

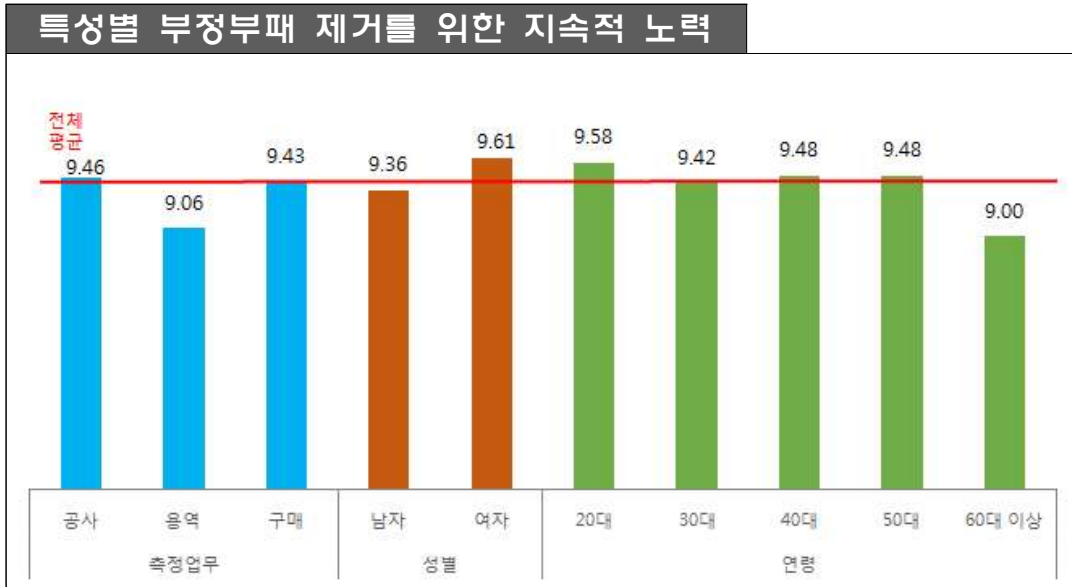

[특성별 부정부패 제거를 위한 지속적 노력 분석결과]


구 분		빈도 (명)	부정부패 제거를 위한 지속적 노력					부정 ①+②	보통 ③	긍정 ④+⑤	점수
			전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다				
			①	②	③	④	⑤				
측정업무	공사	78	0.0%	0.0%	2.6%	16.7%	80.8%	0.0%	2.6%	97.5%	9.46
	용역	8	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	75.0%	0.0%	12.5%	87.5%	9.06
	구매	114	0.0%	0.9%	3.5%	13.2%	82.5%	0.9%	3.5%	95.7%	9.43
성별	남자	149	0.0%	0.7%	4.7%	14.1%	80.5%	0.7%	4.7%	94.6%	9.36
	여자	51	0.0%	0.0%	0.0%	15.7%	84.3%	0.0%	0.0%	100.0%	9.61
연령	20대	6	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	83.3%	0.0%	0.0%	100.0%	9.58
	30대	39	0.0%	0.0%	2.6%	17.9%	79.5%	0.0%	2.6%	97.4%	9.42
	40대	77	0.0%	1.3%	2.6%	11.7%	84.4%	1.3%	2.6%	96.1%	9.48
	50대	58	0.0%	0.0%	0.0%	20.7%	79.3%	0.0%	0.0%	100.0%	9.48
	60대 이상	20	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	80.0%	0.0%	20.0%	80.0%	9.00
전 체		200	0.0%	0.5%	3.5%	14.5%	81.5%	0.5%	3.5%	96.0%	9.43

8. 공사의 전반적 청렴도 수준

Q

김해시도시개발공사의 전반적인 청렴도 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?


- 김해시도시개발공사의 전반적인 청렴도 수준은 긍정 응답(매우 그렇다 + 그렇다) 비율이 97.5%, 부정 응답(전혀 그렇지 않다 + 그렇지 않다) 비율이 0.0%로 나타나, 청렴하지 않다고 생각하는 응답자는 없는 것으로 나타남.
- 공사의 전반적 청렴도 수준은 10점 만점에 평균 9.34점으로 나타남.

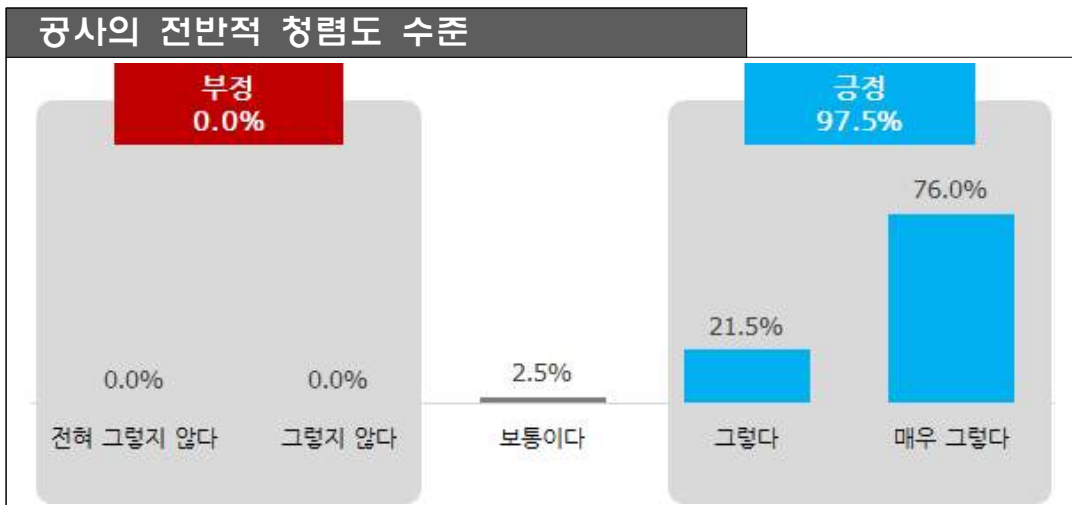

[공사의 전반적 청렴도 수준 분석결과]

구 분	공사의 전반적 청렴도 수준					점수
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
전 체	0.0%	0.0%	2.5%	21.5%	76.0%	9.34
	0.0%		2.5%	97.5%		

- 측정업무별로 '구매'(평균 9.52점), 성별로는 '여자'(평균 9.36점), 연령별로는 '40대'(평균 9.42점)가 상대적으로 높게 나타남.

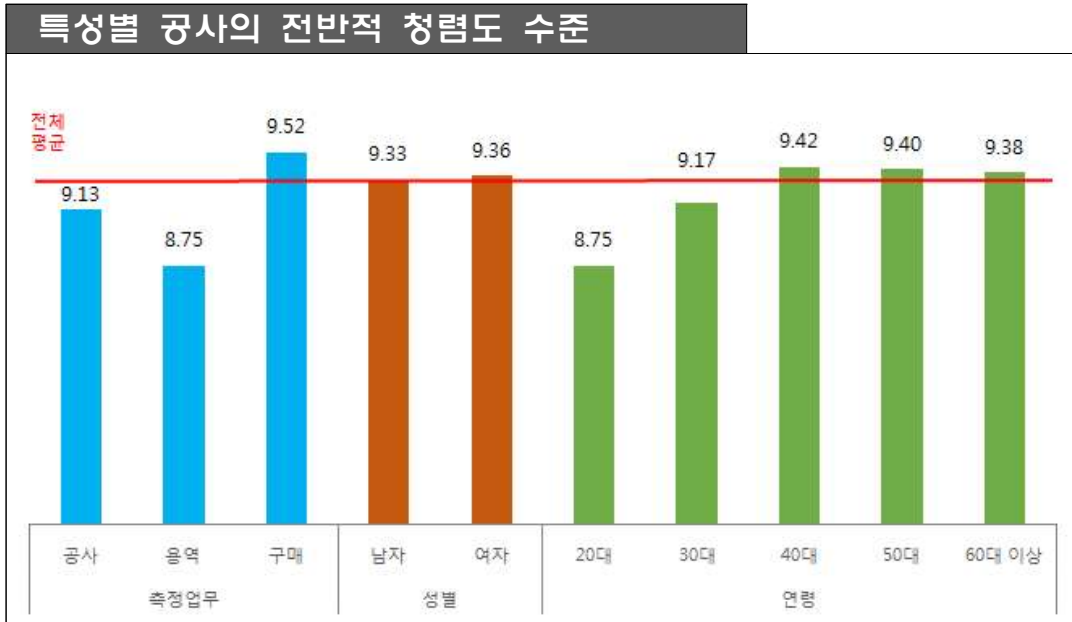

[특성별 공사의 전반적 청렴도 수준 분석결과]


구 분		빈도 (명)	특성별 공사의 전반적 청렴도 수준					부정 ①+②	보통 ③	긍정 ④+⑤	점수
			전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다				
			①	②	③	④	⑤				
측 정 업 무	공사	78	0.0%	0.0%	3.8%	26.9%	69.2%	0.0%	3.8%	96.1%	9.13
	용역	8	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8.75
	구매	114	0.0%	0.0%	1.8%	15.8%	82.5%	0.0%	1.8%	98.3%	9.52
성 별	남자	149	0.0%	0.0%	3.4%	20.1%	76.5%	0.0%	3.4%	96.6%	9.33
	여자	51	0.0%	0.0%	0.0%	25.5%	74.5%	0.0%	0.0%	100.0%	9.36
연 령	20대	6	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8.75
	30대	39	0.0%	0.0%	2.6%	28.2%	69.2%	0.0%	2.6%	97.4%	9.17
	40대	77	0.0%	0.0%	2.6%	18.2%	79.2%	0.0%	2.6%	97.4%	9.42
	50대	58	0.0%	0.0%	0.0%	24.1%	75.9%	0.0%	0.0%	100.0%	9.40
	60대 이상	20	0.0%	0.0%	10.0%	5.0%	85.0%	0.0%	10.0%	90.0%	9.38
전 체		200	0.0%	0.0%	2.5%	21.5%	76.0%	0.0%	2.5%	97.5%	9.34

9. 부정부패방지를 위해 개선되었으면 하는 점

Q

처리하신 계약업무와 관련하여 부정부패방지를 위해 개선되었으면 하는 것이 있다면 구체적으로 말씀해 주십시오.

- 서류의 간소화, 온라인으로 계약희망. 서면자료 제출에 어려움이 있음.
- 서류의 간소화
- 주문 시 부서 간 소통이 원활했으면 좋겠음.
- 정보를 충분히 숙지하고 계약하면 좋겠음.
- 업무처리 시 정보가 전혀 없어서 매우 힘들.
- 한 업체가 연달아 계약하지 못하는 것 개선 희망
- 소통이 원활하면 좋겠음.



부 록 : 설문지

2022년도 김해시도시개발공사 외부청렴도 설문지(안)

안녕하십니까? 조사전문기관 (주)더통계연구소 입니다. 저희는 김해시도시개발공사의 의뢰를 받아 청렴도 조사를 실시하고 있습니다. 본 설문은 김해시도시개발공사의 청렴수준을 객관적·과학적으로 측정하고 부패유발요인을 체계적으로 진단하여, 측정결과 나타난 부패취약분야에 대한 자율적인 개선 노력을 유도하고자 실시하는 것입니다.

귀하의 개인정보와 응답내용은 관련법령에 의해 철저히 보호되오니 안심하시고, 바쁘시더라도 설문에 참여해 주시면 청렴한 공직사회를 구현하는데 많은 도움이 될 것입니다. 감사합니다.

김해시도시개발공사

■ 측정업무명 : ① 공사 ② 용역 ③ 구매

지금부터 (계약건명)을 직접 처리하면서 경험하신 것에 대해서 말씀해 주십시오

1. 김해시도시개발공사와의 계약업무처리 시 업무처리기준이나 업무처리 진행절차에 대한 정보가 충분히 공개되어 있었다고 생각하십니까?
① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다
2. 계약업무 담당자가 기한을 지키고, 설명을 충분히 하는 등 업무를 적극적으로 처리하기 위해 노력한다고 생각하십니까?
① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다
3. 김해시도시개발공사의 계약업무담당자가 업무를 처리하면서 권한 밖의 행위를 하는 경우가 있다고 생각하십니까?
① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다
4. 김해시도시개발공사 계약업무담당자가 업무처리 관계자에게 부당한 요구를 하거나 영향력을 행사하는 경우가 있다고 생각하십니까?
① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다
5. 계약업무 처리 담당자는 업무관련 당사자 또는 제3자를 통한 청탁을 받아 부당하게 업무를 처리하는 경우가 있다고 생각하십니까?
① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다

6. 김해시도시개발공사 계약업무담당자가 업무처리 시 공사 직원으로서의 품위를 손상시키는 행위를 하는 경우가 있다고 생각하십니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다

7. 김해시도시개발공사는 계약업무처리 과정상의 부정부패 요소를 없애기 위해 지속적으로 노력한다고 생각하십니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다

8. 김해시도시개발공사의 전반적인 청렴도 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?

- ① 아주 높다 ② 높다 ③ 보통이다 ④ 낮다 ⑤ 아주 낮다

9. 처리하신 계약업무와 관련하여 부정부패방지를 위해 개선되었으면 하는 것이 있다면 구체적으로 말씀해 주십시오.

<통계 처리를 위한 설문>

마지막으로 통계 처리를 위해 한 가지만 더 여쭙고 설문을 마치도록 하겠습니다.

1. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상

2. 성별(면접원 기록, 음성으로 구분)

- ① 남자 ② 여자

■ 설문에 참여해 주셔서 감사드립니다. ■

2022년 계약분야 청렴도조사 용역

2022년 10월 17일 인쇄

2022년 10월 17일 발행

발행처 (주)더통계연구소

경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 59, 818호 (우:51233)

Tel : (055)232-0465 Fax : (055)232-0466
